


試験報告書

GEテクノ株式会社
〒501-2111 岐阜県山県市赤尾550
TEL:0581-22-3112
FAX:0581-27-2186




1.依頼者
株式会社 メイプル・リンク

2.検体
SOLUVE

3.試験項目
使用可能な最小動水圧の確認

4.試験概要
家庭用品品質表示法に基づき、0.5L/min以上の流量を出せる最小の動水圧の確認を行う。
最も一般的な家庭用配管の径である13mmの配管に接続し、試験を行う。

5.試験方法
右図のように装置を組み、ポンプの圧力を徐々に上げて
0.5L/min吐水するために必要な最小の動水圧を確認する。

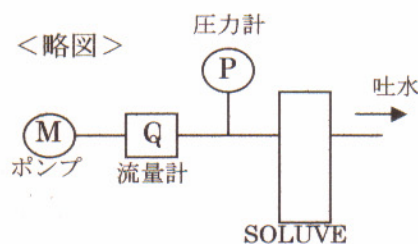

6.試験結果
弊社の圧力計の測定値の下限である0.005MPa(動水圧)時に2.2L/minの流量が出た。
このことより、品質表示をするのにあたっての使用可能な最小動水圧は、0.005MPa以上であれば問題ないと考えられる。

作成

